

Saulkrastos

Par iepirkuma „**Multimediju aparatūras piegāde un uzstādīšana multifunkcionālajā jauniešu iniciatīvu centrā, Raiņa ielā 7, Saulkrastos**” (iepirkuma identifikācijas Nr. SND2016/40/LSCP) Nolikumu.

Šis dokuments ir neatņemama iepirkuma „Multimediju aparatūras piegāde un uzstādīšana multifunkcionālajā jauniešu iniciatīvu centrā, Raiņa ielā 7, Saulkrastos” ar ID Nr. SND 2016/40/ LSCP Nolikuma sastāvdaļa un jāņem vērā un attiecas uz visiem pretendentiem, kas iesniedz piedāvājumu.

***Komisija sniedz šādus skaidrojumus par iepirkuma Nolikumu:***

**1.JAUTĀJUMS**

Cik augsti ir griesti telpā, kurā ir paredzēts veikt iekārtu uzstādīšanu?

**ATBILDE**

Griestu augstums telpā projektora vietā ir 2.58m, bet ekrāna vietā 2.70m.


**2.JAUTĀJUMS**

Kāda ir datora pieslēguma vieta un kāda veida vadus ir paredzēts vilkt no projektora uz šo pieslēguma vietu.

**ATBILDE**

1. Elektrības kabeļi līdz projektoram un ekrānam ir izvilkti
2. Projektors no ekrāna centra atrodas 5300mm attālumā;
3. Līdz projektoram jānovelk 2x CAT6 kategorijas vadi:
  - a. 1 x vads ar interneta pieeju, var būt arī CAT5;
  - b. 1x vads obligāti CAT6 no stūra kur atrodas rozetes (turpat arī liksim pieslēguma kārbu);
  - c. 1x CAT5 no projektora vietas līdz ekrānam;
4. Jūs nodrošiniet datora pieslēguma vietu;

Skatīt zīmējumu

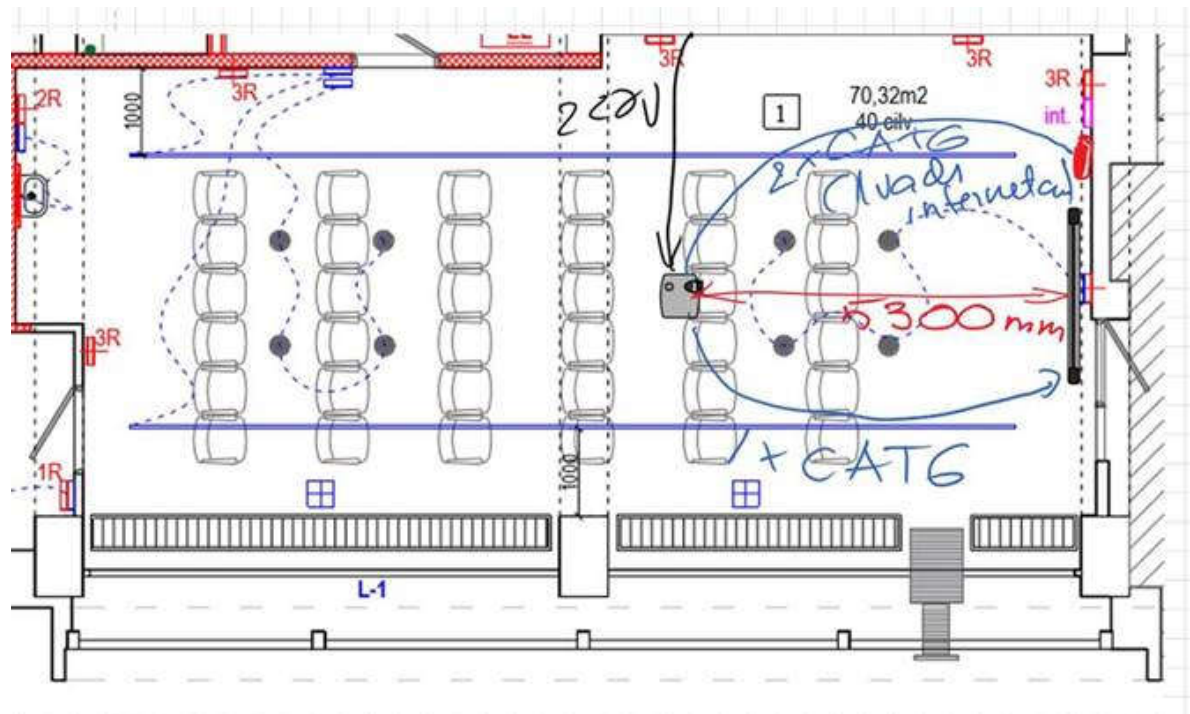

### 3.JAUTĀJUMS

Kā Jūs plānojat vadīt gan projektoru, gan ekrānu. Vienkārši ar pultīm, kas nāk iekārtām komplektā?

### ATBILDE

Projektor un ekrāns vadāms ar pultīm.

### 4.JAUTĀJUMS

Vai projektoram lēcas nobīde ir paredzēta automātiska, vai manuāla?

### ATBILDE

Lēcas nobīde ir automātiska (skatīt Nolikuma tehnisko specifikāciju 1.2.punktu „Attēlojums”).