

Objekta apraksts

Projekts "Zemsprieguma kabeļu elektroinžinjas. Sadalnes pārceļšana, Mēnšila iela

Zvejniekiem, Saulkrastu novads” ir ELT daļa ceļu pārbūves projektam “Melnšila, Jūras, Upes

ielas pārbūvē, Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā;" izstrādātais SIA "Polyroad"

Projektā paredzēts, 0.42kV Z-8231-6 pārceļšana aizsargcaurulē.

Zonās, kur projektējāmās KL tuvumā atrodas komunikācijas un kurām nav piesaistes, pirms darbu uzsākšanas veikt skata rakumus.

Kabeļus gūdiņi 0,7 m no zemes planējuma virsmas, krustojumos ar ceļiem 1 m dziļumā ieverot caurulē un šķērsojumos ar inženierkomunikācijām - ieverot caurulē.

Projekta paredzētos materiālus var aizvietot ar līdzvērtīgiem materiāliem, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju.

Energoapgādes komersantu energoapgādes objekta izmantošana energoapgādei pirms visa



būvprojekta pieņemšanas ekspluatācijā pieļaujama, ievērojot drošības tehnikas un darba

aizsardzības prasības.

Uzskaites sadalīni ierīkot saskaņā ar LEK 123 brīvi pieejama vietā

Objekta tehniški-ekonomiskie rādītāji

0.4KV Kabeļu pārceļšana **115m**

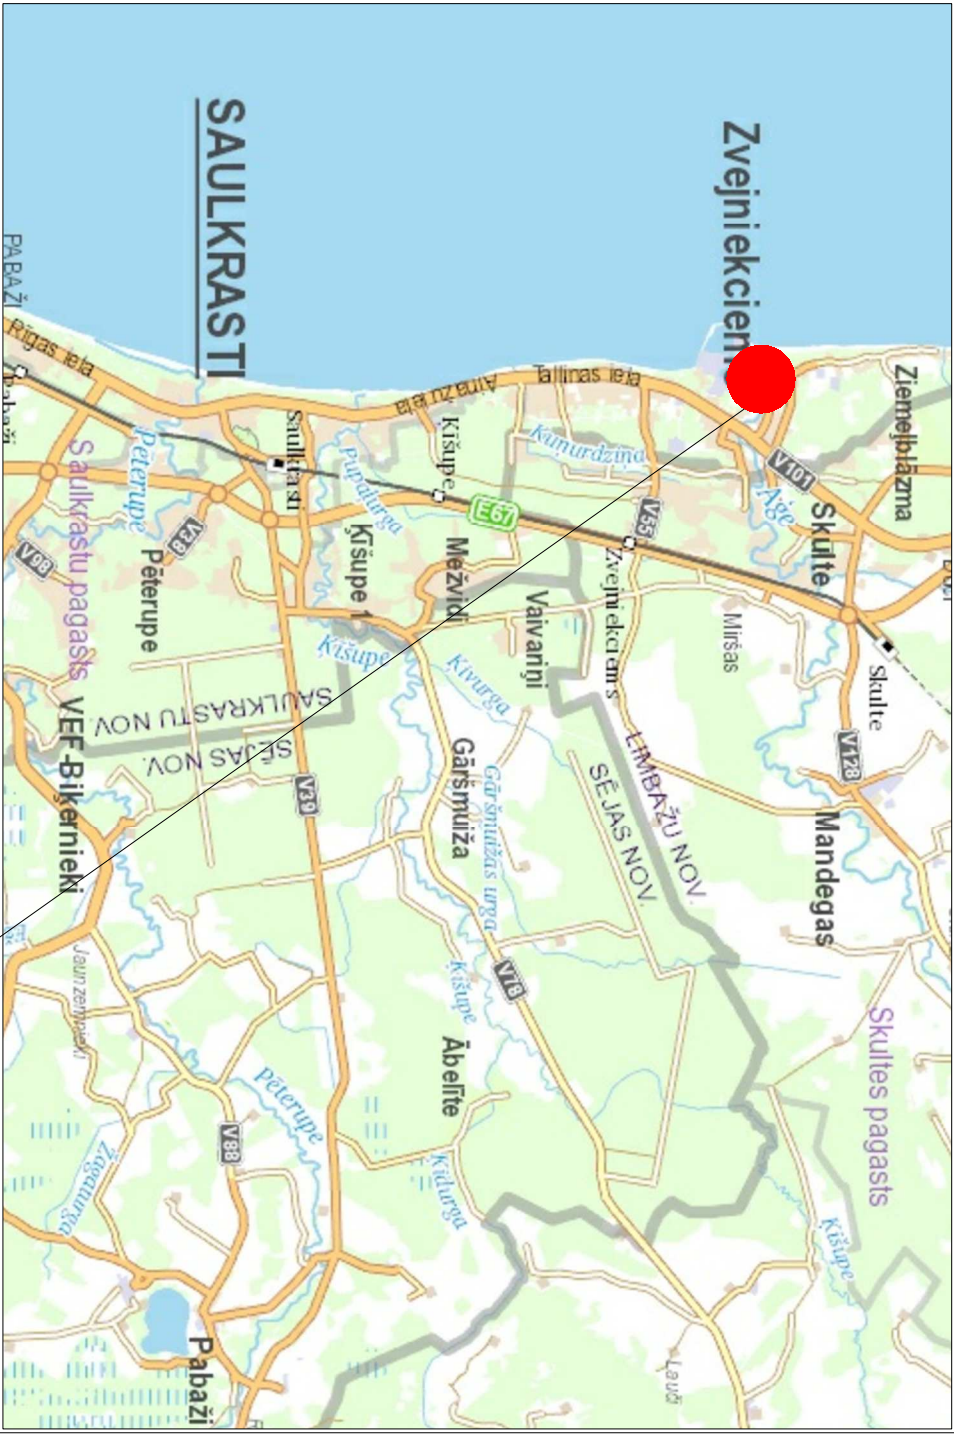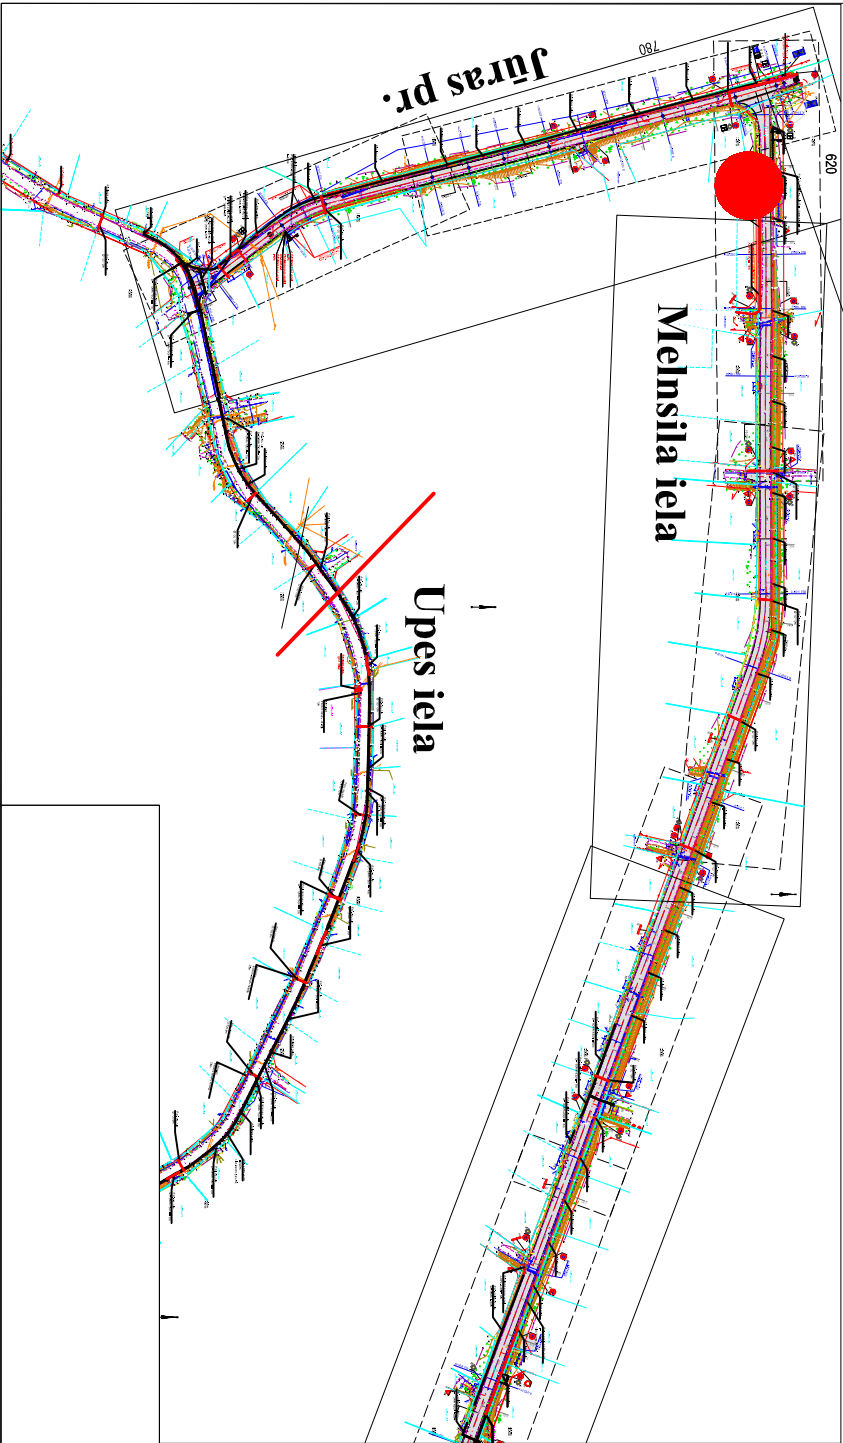

VI	Projekētājama kabeļu līnija ST
—	
—	Projekētājama PE caurule
—	
VI	Projekētājama kabeļu līnija abonentiem
—	
—	Projekētājama sadalē
—	
—	Piketa stabiņš
—	
—	Projekētājama savienojuma uzmāva
—	
—	Projekētājams apgabstinojuma balsts

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām	
Būvprojekta ELT daļas vadītājs	
Vītālijs Nikolajevs	
(vārds un uzvārds)	
3-00293	
(sertifikāta nr.)	
8.05.17	
(datums)	(paraksts)

[illegible]