



Griezums A-A M1:100

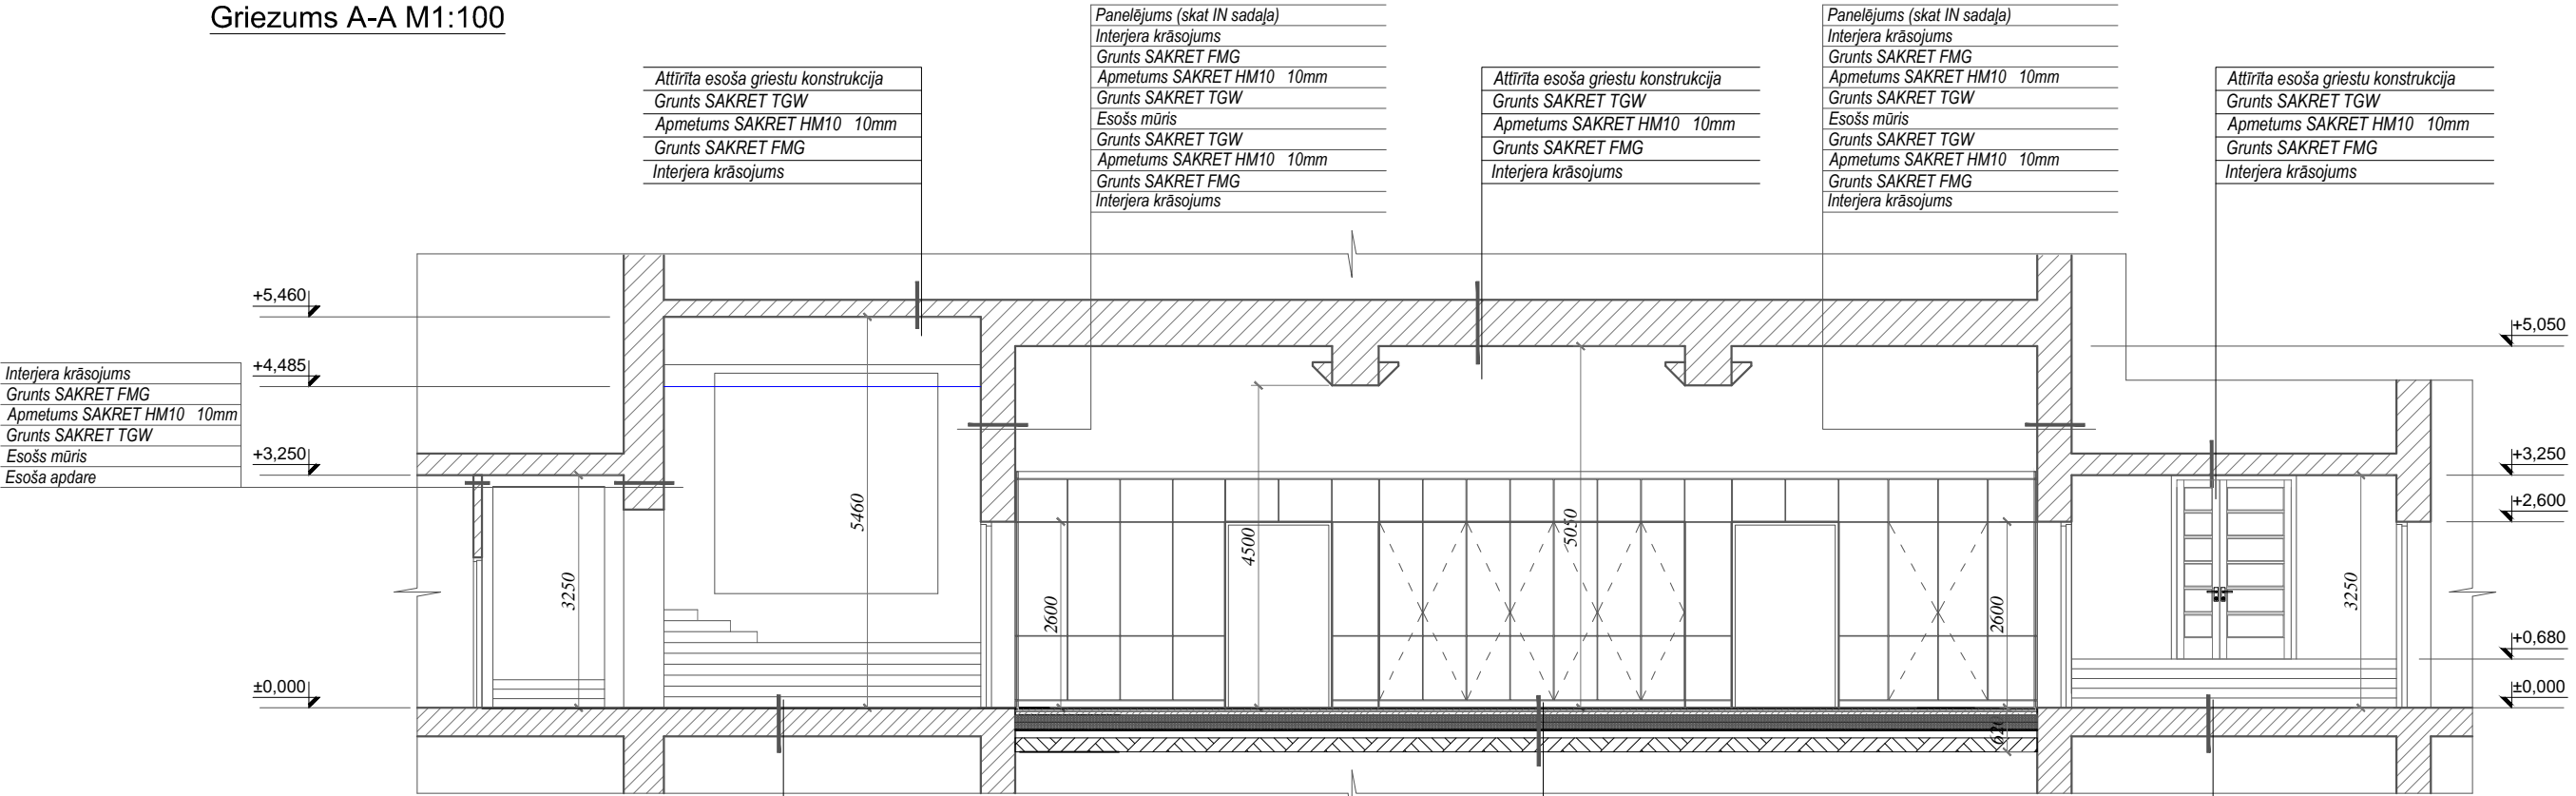

Griezums B-B M1:100

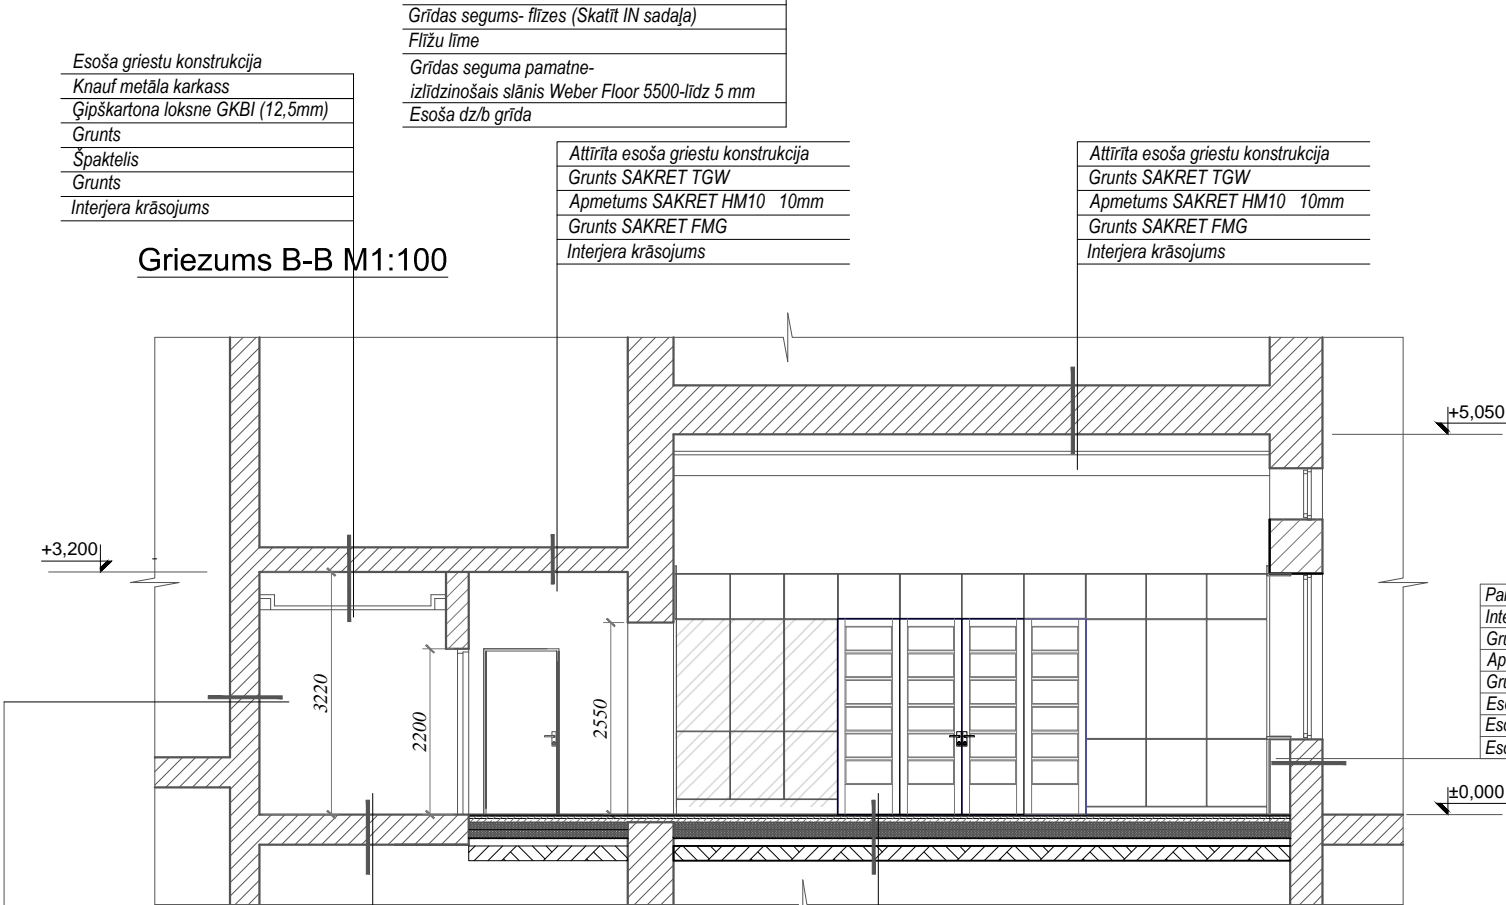

PIEZĪMES:

1. Izmēri doti mm, augstuma atzīmes m.
2. Par ±0.000 atzīmi pieņemts 1.stāva grīdas līmenis.
3. Pasūtītājs patur tiesības norādītos apdares materiālus aizstāt ar ekvivalentiem\* apdares materiāliem.
4. \*Par ekvivalentiem atzīstami tādi apdares materiāli, kuri gan tehniski, gan vizuāli atbilst sākotnēji paredzētajiem apdares materiāliem. Nepieciešamības gadījumā ekvivalenci var pierādīt iesniedzot ražotāja sertifikātus vai citus ražotāja pierādījumus par materiālu kvalitātes nodrošināšanu.
5. Projektā pielietotie materiāli raksturo materiālu kvalitātes kritērijus un tehniskos parametrus.
6. Materiālu nomaiņu saskaņot ar pasūtītāju un projekta autoru autoruzraudzības laikā.

<div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div>
---